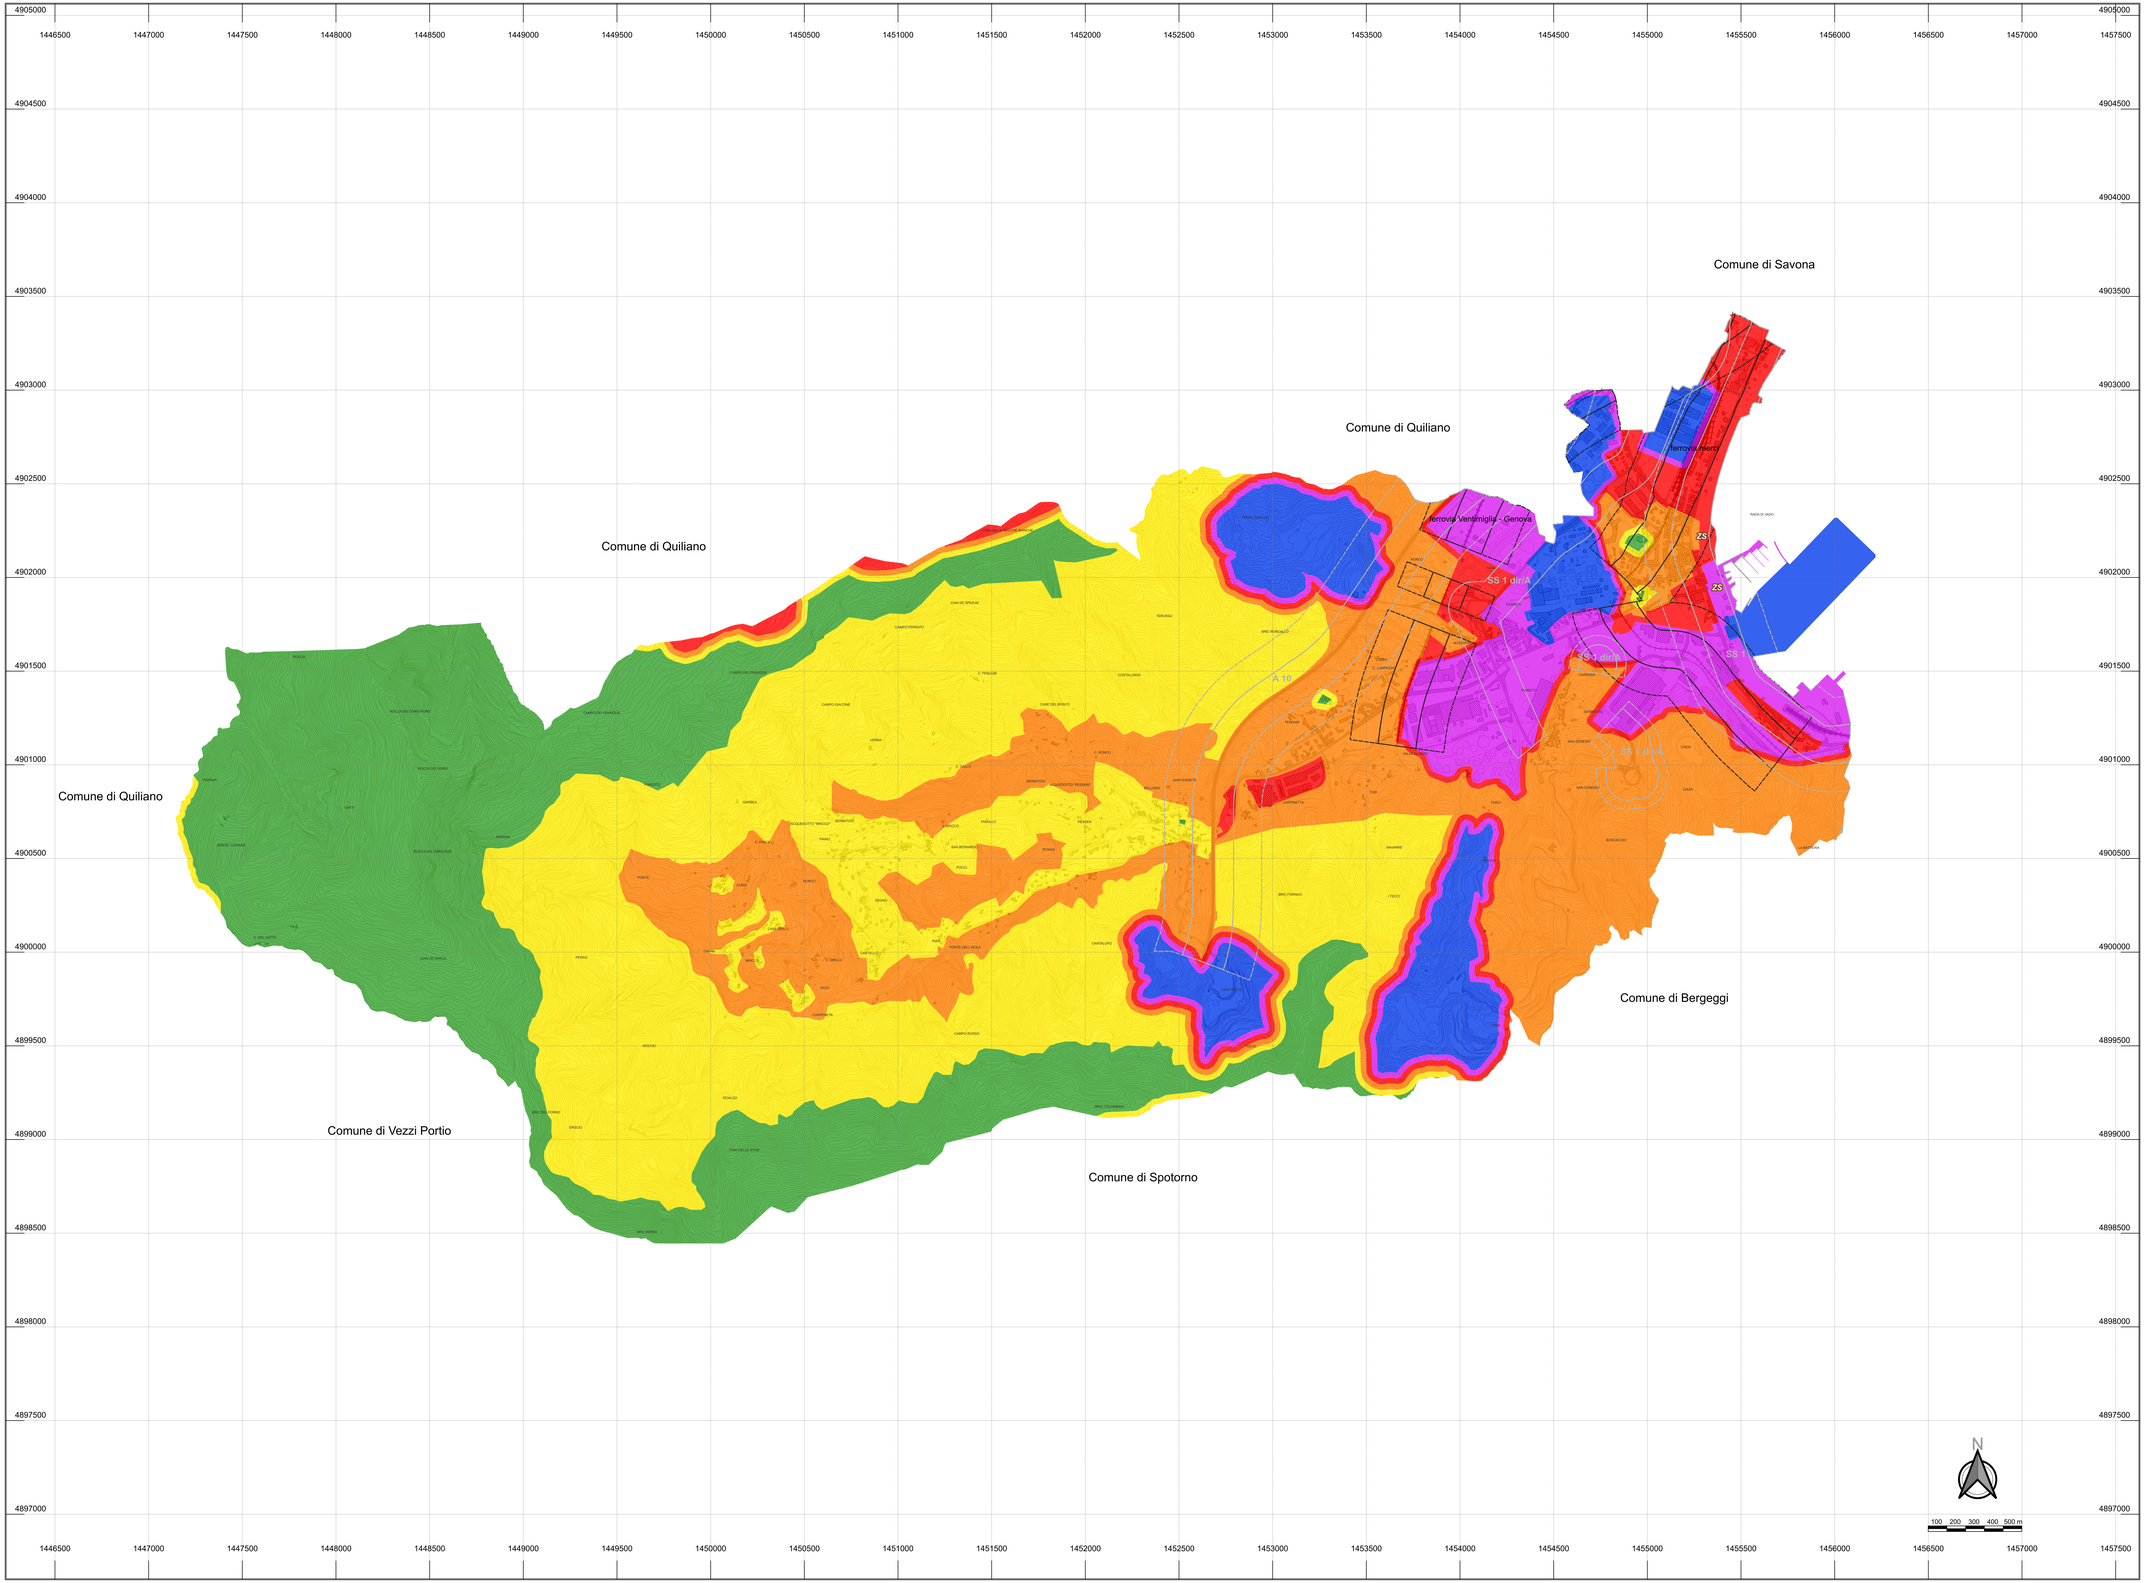


## CLASSI ACUSTICHE

- **classe I** - aree particolarmente protette
- **classe II** - aree prevalentemente residenziali
- **classe III** - aree di tipo misto
- **classe IV** - aree di intensa attività umana
- **classe V** - aree prevalentemente industriali
- **classe VI** - aree esclusivamente industriali

ZS — Zone destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto

| Fasce ferroviarie | Fasce stradali |
|---|---|
| fascia A | fascia A |
| fascia B | fascia B |

Valori limite delle sorgenti sonore secondo il D.P.C.M. 14-11-1997

| CLASSE | valori limite assoluti di emissione Leq (dB(A)) | | valori limite assoluti d iimmissione Leq (dB(A)) | |
|---|---|---|---|---|
| | diurno (6.00 - 22.00) | notturno (22.00 - 6.00) | diurno (6.00 - 22.00) | notturno (22.00 - 6.00) |
| I | 45 | 35 | 50 | 40 |
| II | 50 | 40 | 55 | 45 |
| III | 55 | 45 | 60 | 50 |
| IV | 60 | 50 | 65 | 55 |
| V | 65 | 55 | 70 | 60 |
| VI | 65 | 65 | 70 | 70 |

| CLASSE | valori limite assoluti di qualità Leq (dB(A)) | |
|---|---|---|
| | diurno (6.00 - 22.00) | notturno (22.00 - 6.00) |
| **I** | **47** | **37** |
| II | **52** | **42** |
| III | **57** | **47** |
| IV | **62** | **52** |
| V | **67** | **57** |
| VI | **70** | **70** |

Valori limite differenziali di immissione (D.P.C.M. 14 -11 - 1997 Art. 4).

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:
   a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
   b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosita' prodotta:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attivita' e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

REGIONE LIGURIA — PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI VADO LIGURE

# PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Variante n. 8 2026

Territorio comunale

SCALA 1:10000

Monte Mario / Italy Zone 1 (EPSG 3003)

ADOTTATO:

| | |
|---|---|
| SINDACO | |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | |
| PROGETTISTA | Ing. Andrea Penna — tecnico competente in acustica ENTECA n. 4831 |

APPROVATO DALLA PROVINCIA DI SAVONA:

**Studio Ing. Andrea Penna**
via Pier Carlo Boggio, 30 - 12100 Cuneo
e-mail ing.andreapenna@gmail.com
partita I.V.A. 02828470043

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 1:5000 - 2007/2013 - II Edizione Regione Liguria - Sportello Cartografico - https://geoportal.regione.liguria.it
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0